

## Modul k IR 10 pro ovládání HDO (kód 13719)

Přídavný modul IR10 HDO je určen k signalizaci přítomnosti signálu HDO. Na kontakt L je přivedena fáze a na kontakt N vodič N - HDO. Přítomnost HDO značí rozsvícená kontrolka. Modul dává informaci regulátoru, že je přepnuto na nízký tarif. Modul může být použit bez čidla, s čidlem PT1000, anebo pokojovou jednotkou RC21 IR.

### Technické parametry:

#### Napájení - vstup:

Napájecí napětí: 230 V (napětí HDO)

Max. příkon: 1,4W

#### Výstup:


Ovládací signál: připojení k IR10 podle schématu.

Podle zapojení je třeba nastavit v regulátoru na [www stránce Servis](http://www.regulus.cz) – zóna 1 nebo na displeji regulátoru v servisní nabídce zóny 1:

Volba - čidlo v zóně:

0. Bez čidla
1. Čidlo Pt1000
2. Pokoj. jednotka RC21 IR

### Schéma připojení modulu:

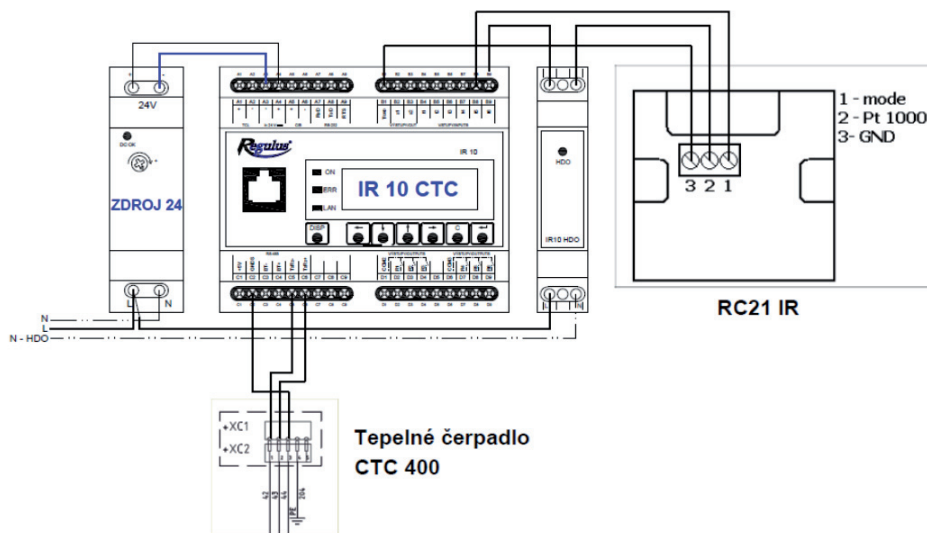

06/2014



REGULUS spol. s r.o.  
Do Koutů 1897/3  
143 00 Praha 4

<http://www.regulus.cz>  
E-mail: [obchod@regulus.cz](mailto:obchod@regulus.cz)

Návod k použití

## Modul k IR 10 pro ovládání HDO

